



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МО «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН»
ДО 2032 ГОДА**

**КНИГА 1. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 ГОДА**

Новосибирск, 2022

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
|---|----------------------------|
| Книга 1. Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения Горбуновского сельского поселения до 2032 г. | 84240820000.СТ-ПСТ.001.000 |
| Книга 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Горбуновского сельского поселения до 2032 г. | 84240820000.ОМ-ПСТ.002.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Введение | 6 |
| 1. Общие положения | 7 |
| 2. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения..... | 16 |
| 2.1. Величины существующей отапливаемой площади и прироста отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления..... | 16 |
| 2.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя..... | 18 |
| 2.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах..... | 18 |
| 2.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки..... | 18 |
| 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей..... | 20 |
| 3.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии..... | 20 |
| 3.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии..... | 21 |
| 3.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии..... | 21 |
| 3.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений..... | 34 |
| 3.5. Радиус эффективного теплоснабжения..... | 34 |
| 4. Существующие и перспективные балансы теплоносителя..... | 35 |
| 4.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей..... | 35 |
| 4.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения..... | 35 |
| 5. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения..... | 36 |
| 5.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения..... | 36 |
| 5.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения..... | 38 |
| 6. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 39 |
| 6.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии..... | 39 |
| 6.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии..... | 40 |
| 6.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения..... | 40 |
| 6.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных..... | 40 |
| 6.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы..... | 40 |
| 6.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии..... | 40 |
| 6.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации..... | 41 |
| 6.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения..... | 41 |
| 6.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей..... | 43 |
| 6.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с | |

| | |
|--|----|
| использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива. | 43 |
| 7. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 44 |
| 7.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)..... | 44 |
| 7.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку. | 44 |
| 7.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. | 44 |
| 7.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных..... | 44 |
| 7.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. | 44 |
| 8. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 45 |
| 9. Перспективные топливные балансы | 46 |
| 9.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе..... | 46 |
| 9.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии. | 46 |
| 9.3. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения. | 46 |
| 9.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении..... | 46 |
| 9.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения. | 46 |
| 10. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию..... | 60 |
| 10.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию источников тепловой энергии. | 60 |
| 10.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов..... | 60 |
| 10.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. | 60 |
| 10.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения. | 60 |
| 10.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям..... | 60 |
| 10.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период. | 60 |
| 11. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | 62 |
| 11.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)..... | 62 |
| 11.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). | 62 |
| 11.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации. | 66 |
| 11.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. | 66 |
| 11.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения. | 66 |
| 12. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии..... | 67 |
| 12.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии..... | 67 |
| 13. Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 68 |
| 13.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. | 68 |
| 14. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения..... | 69 |
| 14.1. Описание решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения | |

| | |
|---|----|
| топливом источников тепловой энергии. | 69 |
| 14.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии. | 69 |
| 14.3. Предложения по корректировке (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. | 69 |
| 14.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения. | 69 |
| 14.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии. | 70 |
| 14.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения. | 70 |
| 14.7. Предложения по корректировке (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. | 70 |
| 15. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. | 71 |
| 16. Ценовые (тарифные) последствия. | 75 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуализация схемы теплоснабжения на период до 2032 года выполнена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г., на основе документов территориального планирования поселения, утверждённых в соответствии с законодательством и градостроительной деятельности.

Основной задачей схемы теплоснабжения является разработка перспективы развития системы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию Генерального плана муниципального образования, определение необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.

Целями актуализации схемы теплоснабжения являются:

- учёт предложений и замечаний, установленных по результатам экспертизы утвержденной схемы теплоснабжения;
- актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утвержденной схемы;
- рассмотрение новых предложений, а также мониторинг и актуализация проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения;
- мониторинг и актуализация тарифных последствий;
- актуализация границ зон деятельности утвержденных ЕТО.

Схема теплоснабжения актуализируется с соблюдением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными законами;
- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений.

За базовый период схемы теплоснабжения принято состояние на 01.01.2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012, схема теплоснабжения подлежит разработке и ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

- распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;
- изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;
- внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;
- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;
- мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
- ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и проектной документацией;
- строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
- баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
- финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Поселение является территориальным районом муниципального образования – МО «Усть-Коксинский район», Республики Алтай, Российской Федерации.

МО «Усть-Коксинский район» расположен на юго-западе Республики Алтай в горностепной зоне. На территории района находится самая высокая гора Сибири — Белуха (4506 м.), в окрестностях которой в 1997 году создан природный парк «Белуха», являющийся частью природно-заповедного фонда Республики Алтай.

Находящиеся на его территории озера Кучерлинское и Верхнее Аккемское, а также сам горный массив Белуха, считаются природными памятниками. В южной части района на границе с Казахстаном к природному парку "Белуха" прилегает Катунский заповедник площадью в 150 тыс. га. Это самая высокая часть территории Республики Алтай (от 1300 до 3300 м над уровнем моря).

Усть-Коксинский район расположен на юго-западной части Горного Алтая, граничит с Усть-Канским, Онгудайским и Кош-Агачским районами Республики Алтай и Казахстаном и находится в непосредственной близости от Монголии и Китая.

Площадь Усть-Коксинского района - 12,96 кв. км, население 17498 человек. Всего на территории района 42 населенных пункта. Около 80% населения района – русские и 20% - алтайцы, кроме этого в районе проживают казахи, украинцы, немцы и др. народы.

На территории района зарегистрировано свыше 121 предприятия, организации и 508 предпринимателей. Из 6 810 чел. экономически активного населения на производстве или в других сферах деятельности занято 5 100 человек.

Усть-Коксинский район отдален от крупных промышленных и торговых центров. Расстояние от Усть-Коксы до Горно-Алтайска 401 км, до ближайшей железнодорожной станции и аэропорта г. Бийска 510 км.

В административном плане территория МО «Усть-Коксинский район» разбита на 9 сельских администраций:

- Амурское сельское поселение с административным центром в селе Амур. Население - 1759 чел. Общая площадь - 1109,00 км².
- Верх-Уймонское сельское поселение с административным центром в селе Верх-Уймон. Население - 2227 чел. Общая площадь - 1669,00 км².
- Горбуновское сельское поселение с административным центром в селе Горбуново. Население - 1000 чел. Общая площадь - 38,00 км².
- Карагайское сельское поселение с административным центром в селе Карагай. Население - 947 чел. Общая площадь - 808,54 км².
- Катандинское сельское поселение с административным центром в селе Катанда. Население - 1873 чел. Общая площадь - 3983,00 км².
- Огнёвское сельское поселение с административным центром в селе Огнёвка. Население - 1225 чел. Общая площадь - 1925,00 км².
- Талдинское сельское поселение с административным центром в селе Талда. Население - 1398 чел. Общая площадь - 802,00 км².
- Усть-Коксинское сельское поселение с административным центром в селе Усть-Кокса. Население - 6951 чел. Общая площадь - 1739,00 км².
- Чендекское сельское поселение с административным центром в селе Чендек. Население - 1415 чел. Общая площадь - 870,00 км².

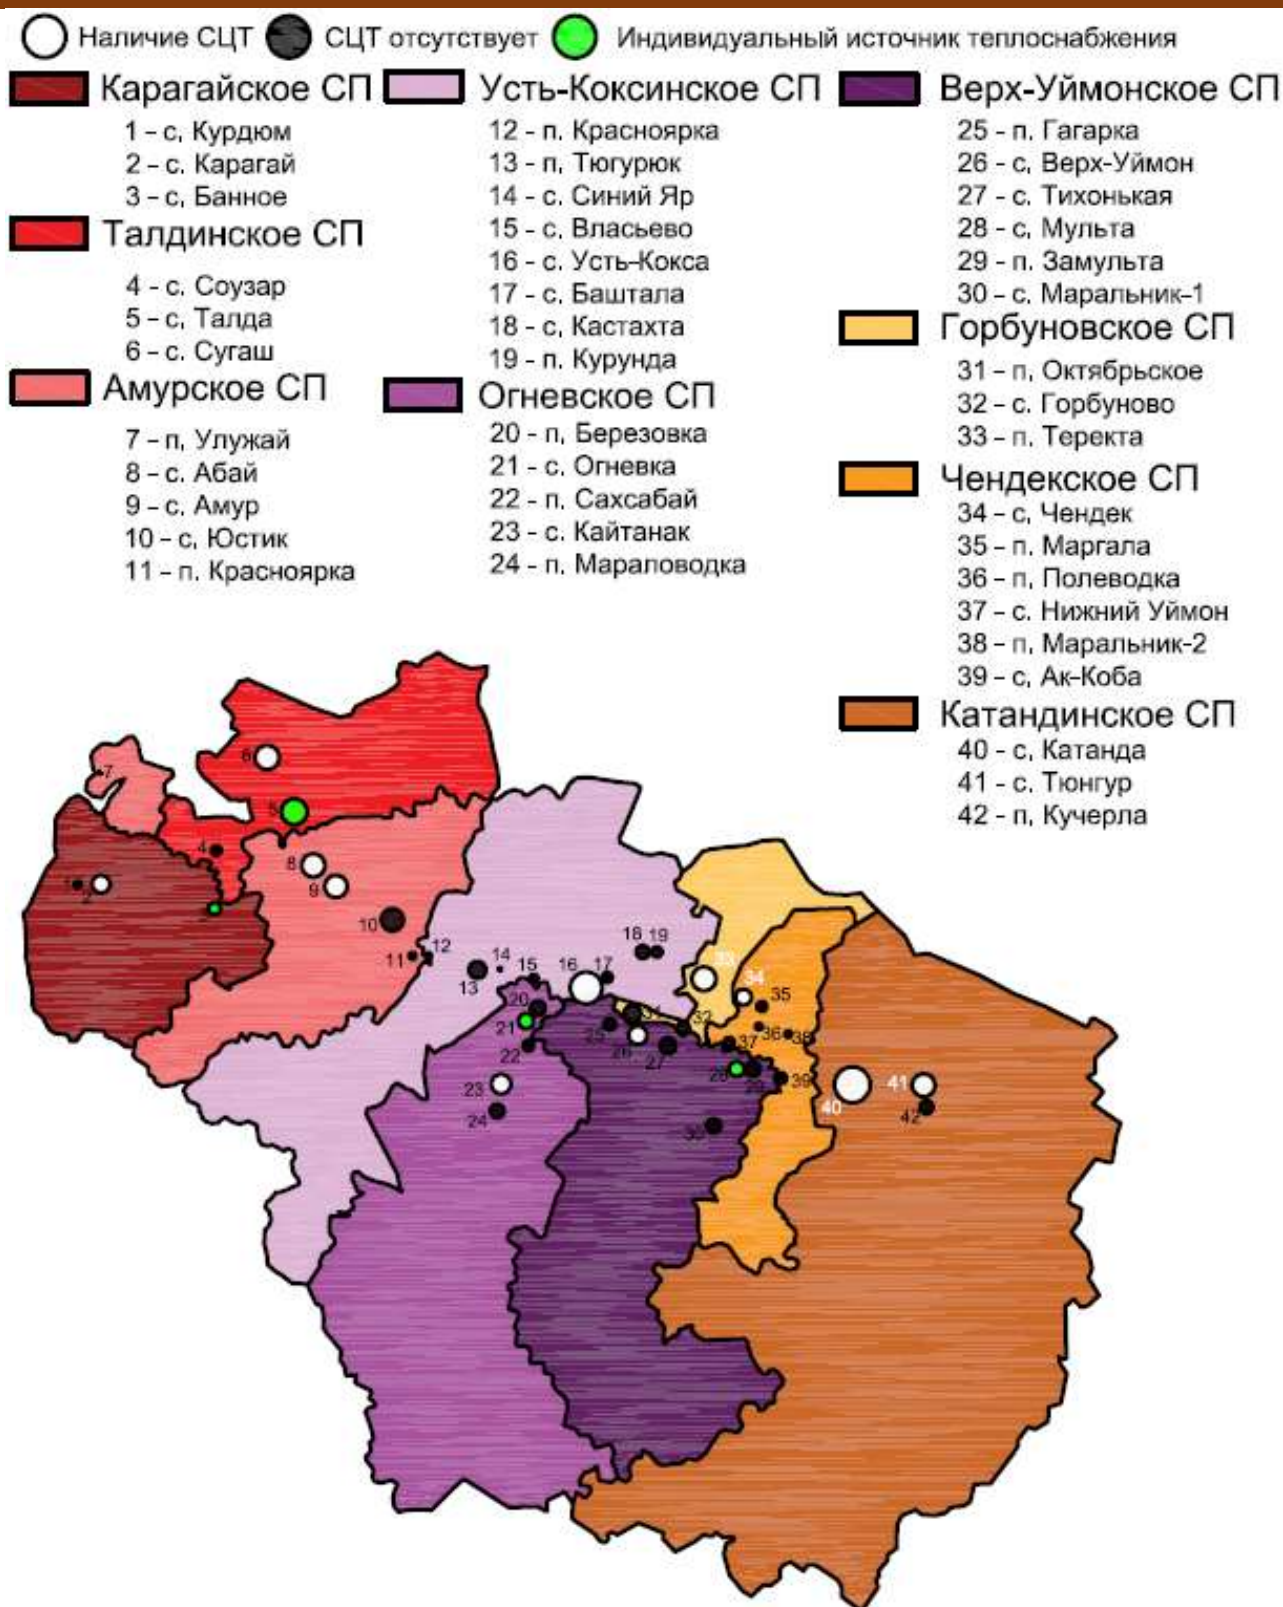


Рисунок 1.1 – Структура территориального деления МО «Усть-Коксинский район»

* СЦТ – система централизованного теплоснабжения.

Горбуновское сельское поселение

Горбуновское сельское поселение расположено в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Граничит на севере с Онгудайским районом, на востоке с Чендекским и Катандинским сельскими поселениями, на юге с Верх-Уймонским СП, на западе с Усть-Коксинским СП Усть-Коксинского района. Особенностью географического положения является большая удаленность от республиканского центра - г. Горно-Алтайска - 422 км. Горбуновское сельское поселение муниципального образования Усть-Коксинского района Республики Алтай наделено статусом сельского поселения законом Республики Алтай от 13 января 2005 года №10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ».

Общая площадь Горбуновского сельского поселения – 36943 га, что составляет 0,3 % от площади Усть-Коксинского района.

В состав сельского поселения входят:

- с. Горбуново, которое является административным центром сельского поселения,
- п. Октябрьское,
- п. Теректа.

Природные условия и климат

В соответствии с общим сейсмическим районированием территории Российской Федерации населенные пункты Горбуновского СП Республики Алтай расположены в районе с расчетной сейсмической интенсивностью шкалы MSK-64 8 баллов при сейсмической опасности «А».

Расчётная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления составляет минус 38,4 °С.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» район относится к «1В». Климат характеризуется сочетанием резко континентальных черт, которые меняются на склонах и котловинах. Климат отличается суровой зимой с сильными ветрами и метелями, весенними и осенними заморозками, жарким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 1,9 °С. Наиболее холодным месяцем, является январь со среднесуточной температурой воздуха -23,3 °С и её абсолютным минимумом в отдельные годы – 56 °С. Наиболее высокая средняя месячная и абсолютная максимальная температура воздуха наблюдаются в июле: 15,4 °С и 34 °С. Безморозный период длится 95 дней. Средняя годовая температура поверхности почвы составляет – 1 °С, абсолютные ее значения наблюдаются в июле (60° С) и в январе (- 60 °С). За год выпадает 40 мм осадков. Выпадение первого снега наблюдается спустя 3 - 9 дней после перехода средней суточной температуры воздуха через 00 С. В среднем снежный покров устанавливается 14 октября, а сходит 22 марта. Высота снежного покрова в такие зимы в среднем достигает 31 см, а запас воды в снеге 63 мм.

Погода с ветрами бывает более 200 дней в году. Наиболее часты ветры весной и осенью, когда число дней со штилем не превышает 5 – 10 дней в месяц. Наибольшей скоростью ветра характеризуется зимний период: среднемесячные значения скорости ветра не бывают меньше 1,4 м/с, а в порывах достигают 40 м/с. Ветер силой более 4-х баллов (по международной шкале Бофорта более 8 м/с) повторяется ежемесячно в среднем в 2,52 % случаев. Преобладающее направление ветра в году западное.

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков 1.9 м, супесей, песков пылеватых и песков мелких - 2.3 м.

Расчётная численность населения

Таблица 1.1 – Расчётная численность населения

| Населённый пункт | Ед. изм. | На 01.01.2022 | На 01.01.2032 |
|------------------|-------------|---------------|---------------|
| с. Горбуново | чел. | 309 | 340 |
| п. Октябрьское | чел. | 248 | 330 |
| п. Теректа | чел. | 444 | 550 |
| Всего | чел. | 1000 | 1220 |

Прирост населения на расчетный срок составляет от 7 % до 29 %

Производственные ресурсы

Основная отрасль экономики Горбуновского сельского поселения – сельское хозяйство. Основной деятельностью населения является ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Наибольшая часть площадей сельскохозяйственных угодий закреплена за СПК «Теректа»

Социальная сфера

К социальной сфере отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно- коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.

Инженерная инфраструктура

Частные жилые дома имеют печное отопление. Основными видами топлива являются уголь и дрова.

Существующий жилой фонд газифицируется сжиженным газом по ГОСТ 20448-90. Охват населения газоснабжением - 70%.

В настоящее время населенные пункты электрифицированы полностью. Для населения потребление электроэнергии в пределах жилого фонда сводится к расходам на освещение, мелкобытовые и мелкомоторные нагрузки.

Электропотребление в жилом секторе, оснащённом электрическими плитами, складывается из электропотребления приборами освещения, плитой для приготовления пищи и электробытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, пылесос, телевизор, магнитофон и др.); количество проживающих в жилом доме составляет 1-3 человека Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается

из электропотребления осветительными приборами, электроприемниками, подключаемым к розеткам, тепловым и вентиляционным оборудованием, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий. Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления осветительными и розеточными сетями, а также силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции.

Система электроснабжения - централизованная. Электроснабжение осуществляется ОАО «МРСК Сибири», филиал «Горно-Алтайские электрические сети». Источником электроснабжения является подстанция ПС-110/35/10 кВ № 30 «Усть-Коксинская» установленной мощностью 12,6 кВА (два трансформатора по 6,3кВА). Загруженность ПС № 30 составляет 70%, что дает возможность частично использовать существующий резерв мощности при строительстве новых объектов и развитии существующих. Процент физического износа оборудования подстанции составляет около 50 %. По территории населенных пунктов проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ. Распределительные сети напряжением 10 кВ в большей части выполнены по магистральной схеме. Передача электроэнергии от ПС-110/10 кВ № 30 «Усть-Коксинская» осуществляется по воздушным линиям электропередач ЛЭП-10 кВ на ряд КТП-10/0,4 кВ, далее до потребителей по воздушным линиям электропередач ЛЭП-0,4кВ. Физический износ линий составляет 50-75%.

Функциональное зонирование территории

Жилая зона

Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает:

- зоны делового, общественного и коммерческого назначения;
- зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;
- зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-

бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Производственная зона

Производственная зона включает:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
- иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

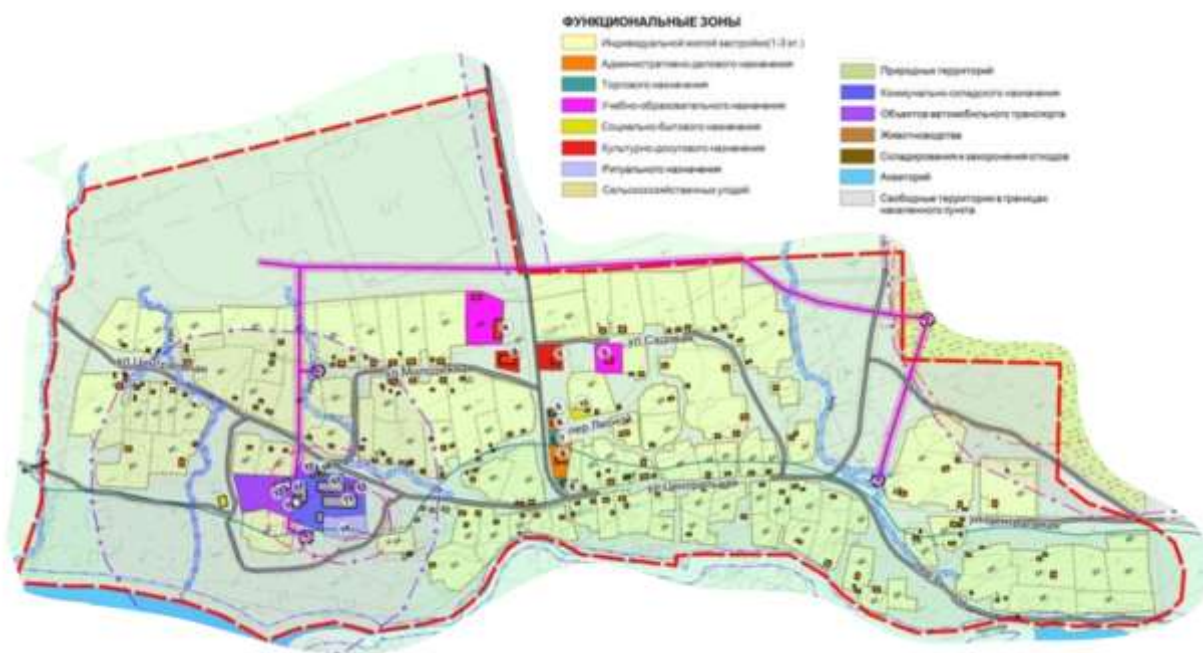


Рисунок 1.2 – Функциональное зонирование территории с. Горбуново

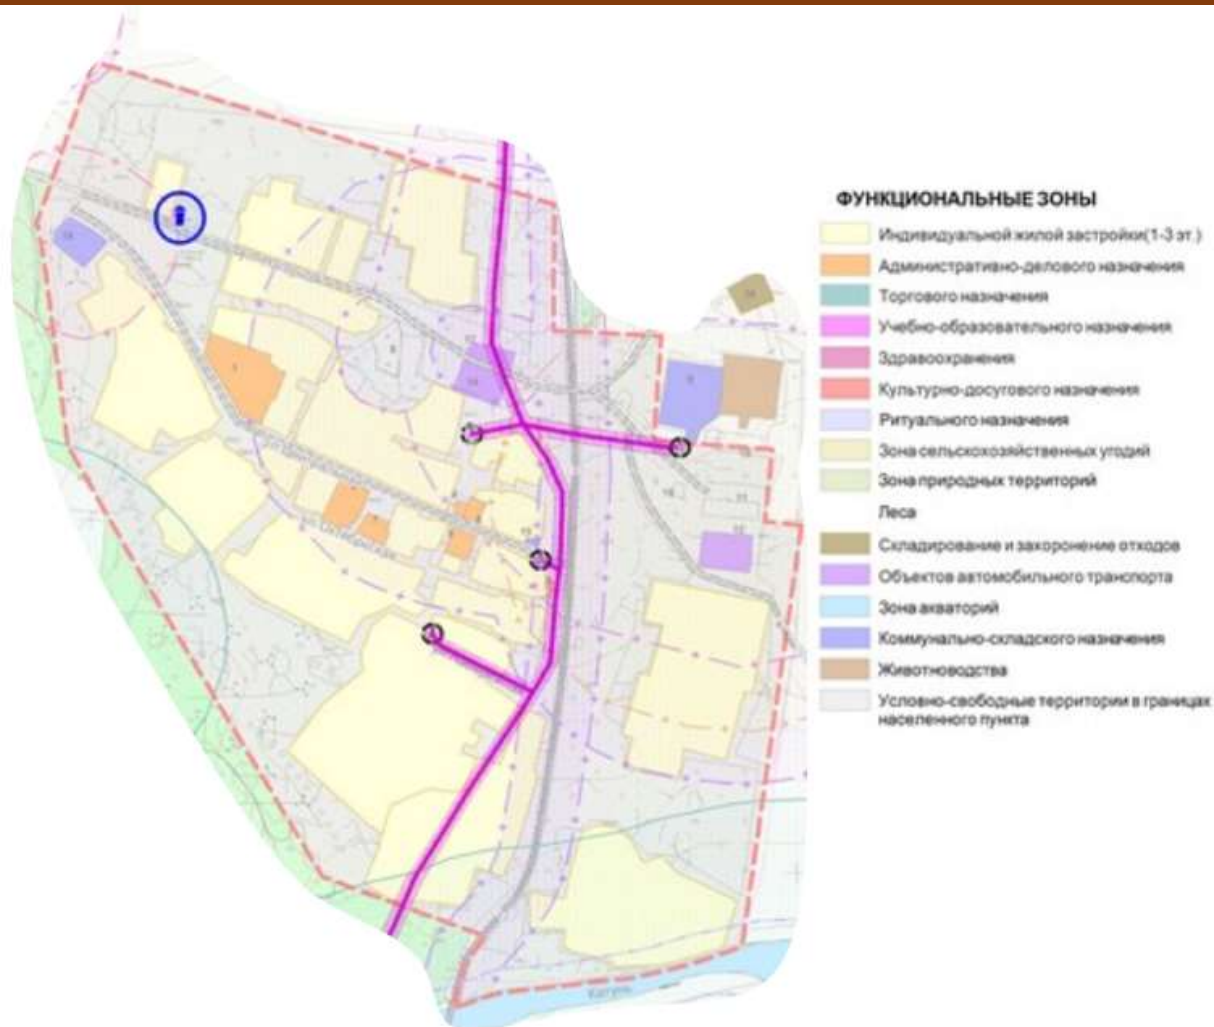


Рисунок 1.3 – Функциональное зонирование территории п. Октябрьское

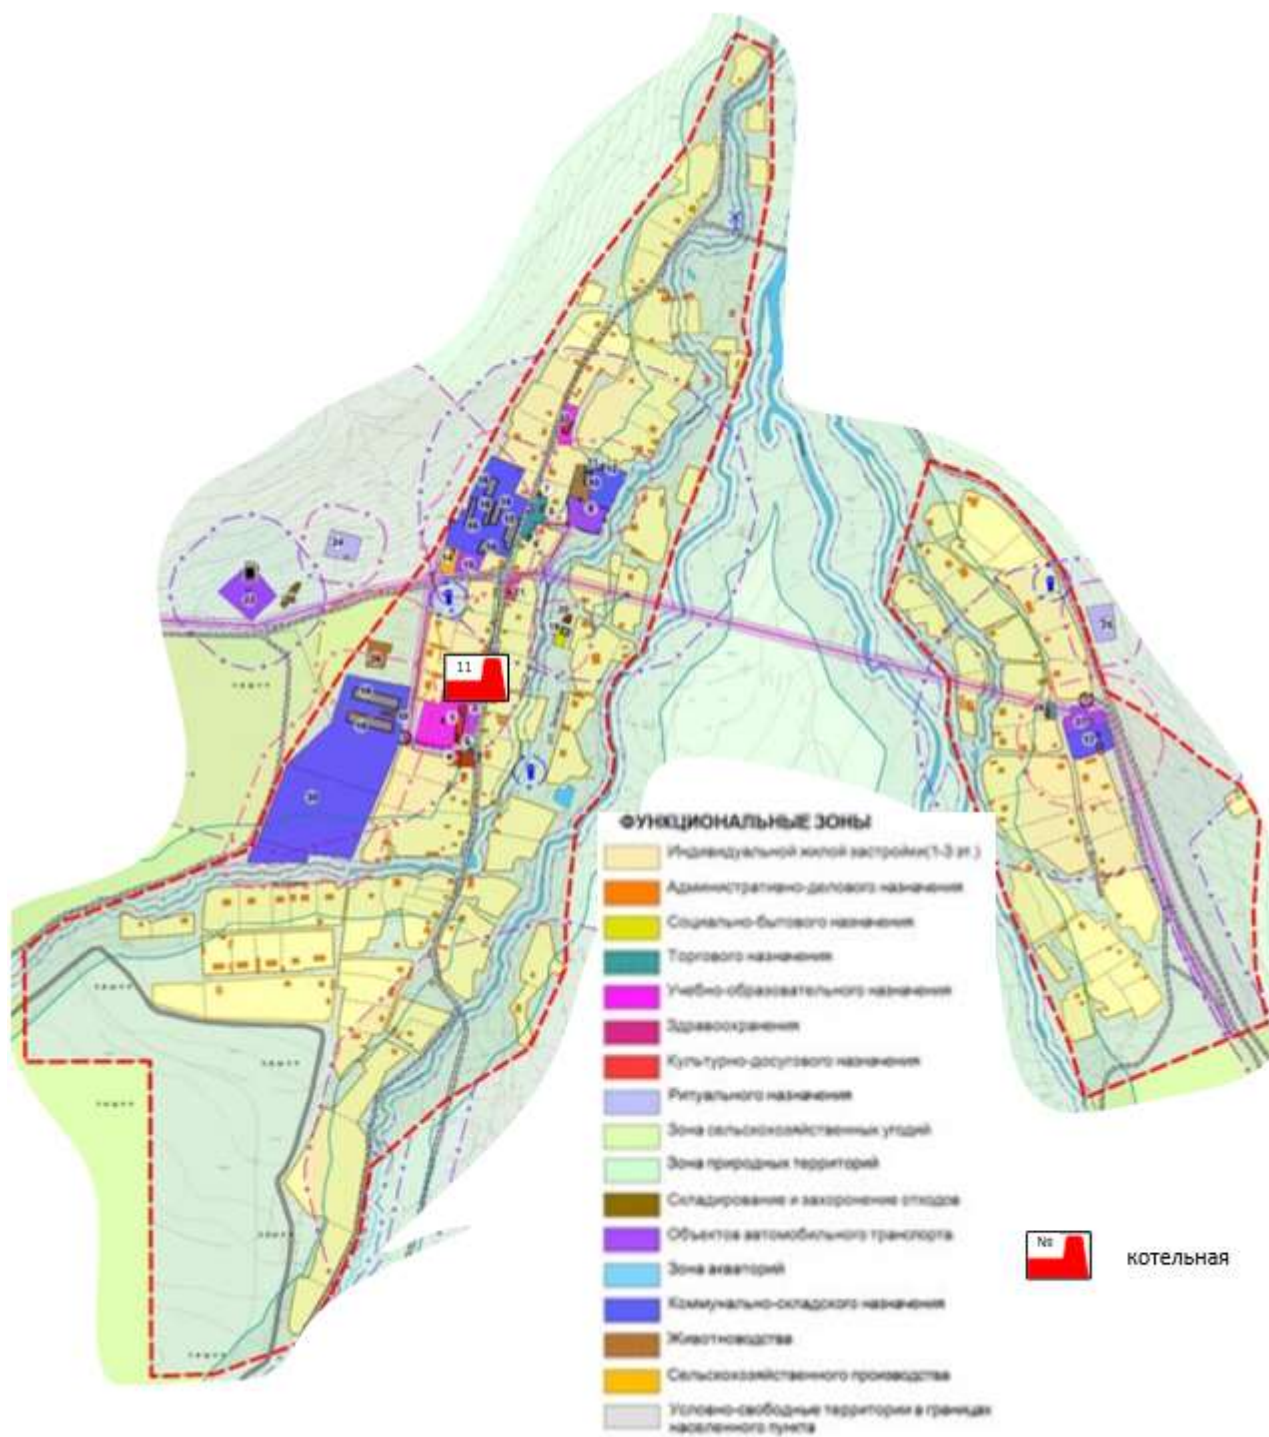


Рисунок 1.4 – Функциональное зонирование территории п. Теркта

2. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Величины существующей отапливаемой площади и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

При расчетной температуре наружного воздуха для Горбуновского сельского поселения минус 38,4 °С суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения Горбуновского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2022 год принята как базовый уровень и составила 0,085 Гкал/ч. При этом вся нагрузка подключена к котельной №11 (с. Теректа).

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления приняты села и поселки, входящие в состав Горбуновского сельского поселения. Тепловая нагрузка потребителей в единицах территориального деления, разделенная по видам и признаку теплопотребления, приведена в таблице ниже.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

Таблица 2.1 – Подключенная тепловая нагрузка потребителей сельского поселения на 01.01.2022 год.

| Сельское поселение | ЕТД | Адрес (ул, дом №) | Наименование потребителя | Источник | Тип здания | Этажность | Площадь общая, м ² | Площадь отопл., м ² | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на отопление (годовое потребление), Гкал |
|----------------------------|------------|---------------------|--------------------------|----------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Горбуновское | п. Теректа | ул. Центральная, 36 | МБОУ "Теректинская СОШ" | Кот. №11 | адм. | 1 | - | 822 | 0,0630 | 176,78 |
| Горбуновское | п. Теректа | ул. Центральная, 40 | Сельский дом культуры | Кот. №11 | адм. | 1 | - | 57 | 0,0190 | 54,50 |
| Горбуновское | п. Теректа | ул. Центральная, 38 | Сельская библиотека | Кот. №11 | адм. | 1 | - | 224 | 0,0030 | 7,87 |
| Итого по п. Теректа | | | | | | | | | 0,085 | 239,15 |
| Итого | | | | | | | | | 0,085 | 239,15 |

2.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Существующее потребление тепловой энергии приведено в п. 2.1, а также в таблицах ниже.

Таблица 2.2 – Договорные тепловые нагрузки котельных

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка в сетевой воде при расчётной $t_{нв}=-38,4$ °С, Гкал/ч | | | | | | Признак потребителя | | | Общая договорная подкл. нагрузка ($t_{нв}=-38,4$ °С), Гкал/ч |
|-------------------------------|--|-----------|------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------|--------|---|
| | технология | Отопление | Вентиляция | ГВС при средней нагрузке | ГВС при максимальной нагрузке | Договорная присоед. нагрузка | ЖФ | ОДЗ | П | |
| Котельная № 11 (пос. Теректа) | 0,00 | 0,085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,085 | 0,0000 | 0,085 | 0,0000 | 0,085 |

Таблица 2.3 – Расчётные тепловые нагрузки котельных на коллекторах

| Наименование Котельной | Договорная присоединённая нагрузка ($t_{нв}=-38,4$ °С), Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях ($t_{нв}=-38,4$ °С), Гкал/ч | Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах ($t_{нв}=-38,4$ °С), Гкал/ч | Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах по отчётному отпуску тепловой энергии ($t_{нв}=-38,4$ °С), Гкал/ч | Средняя тепловая нагрузка на коллекторах за отопительный период ($t_{нв}=-7,6$ °С), Гкал/ч |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| Котельная № 11 (пос. Теректа) | 0,085 | 0,029 | 0,114 | 0,0926 | 0,0454 |

Таблица 2.4 – Потребление тепловой энергии за 2021 год

| Наименование Котельной | Выработка тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | Хозяйственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | Потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|--|---|--|
| Котельная № 11 (пос. Теректа) | 304 | 6,7 | 297,3 | 0,3 | 297 | 100 | 197 |

Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) приведены в разделе 3.

2.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Существующее потребление тепловой энергии приведено в п. 2.1, 2.2.

Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) приведены в разделе 3.

2.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки.

Существующее значение плотности тепловой нагрузки приведено в таблице ниже.

Таблица 2.5 – Плотность тепловой нагрузки на 2022 год

| Наименование котельной | Площадь зоны действия источника | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Плотность тепловой нагрузки |
|-------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | км ² | Гкал/ч | Гкал/ (ч * км ²) |
| Котельная № 11 (пос. Теректа) | 0,006 | 0,085 | 14,3 |

Перспективная величина плотности тепловой нагрузки по сравнению с существующим состоянием не изменяется.

3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

3.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Зоны действия источников тепловой энергии сельского поселения приведены на рисунках ниже.

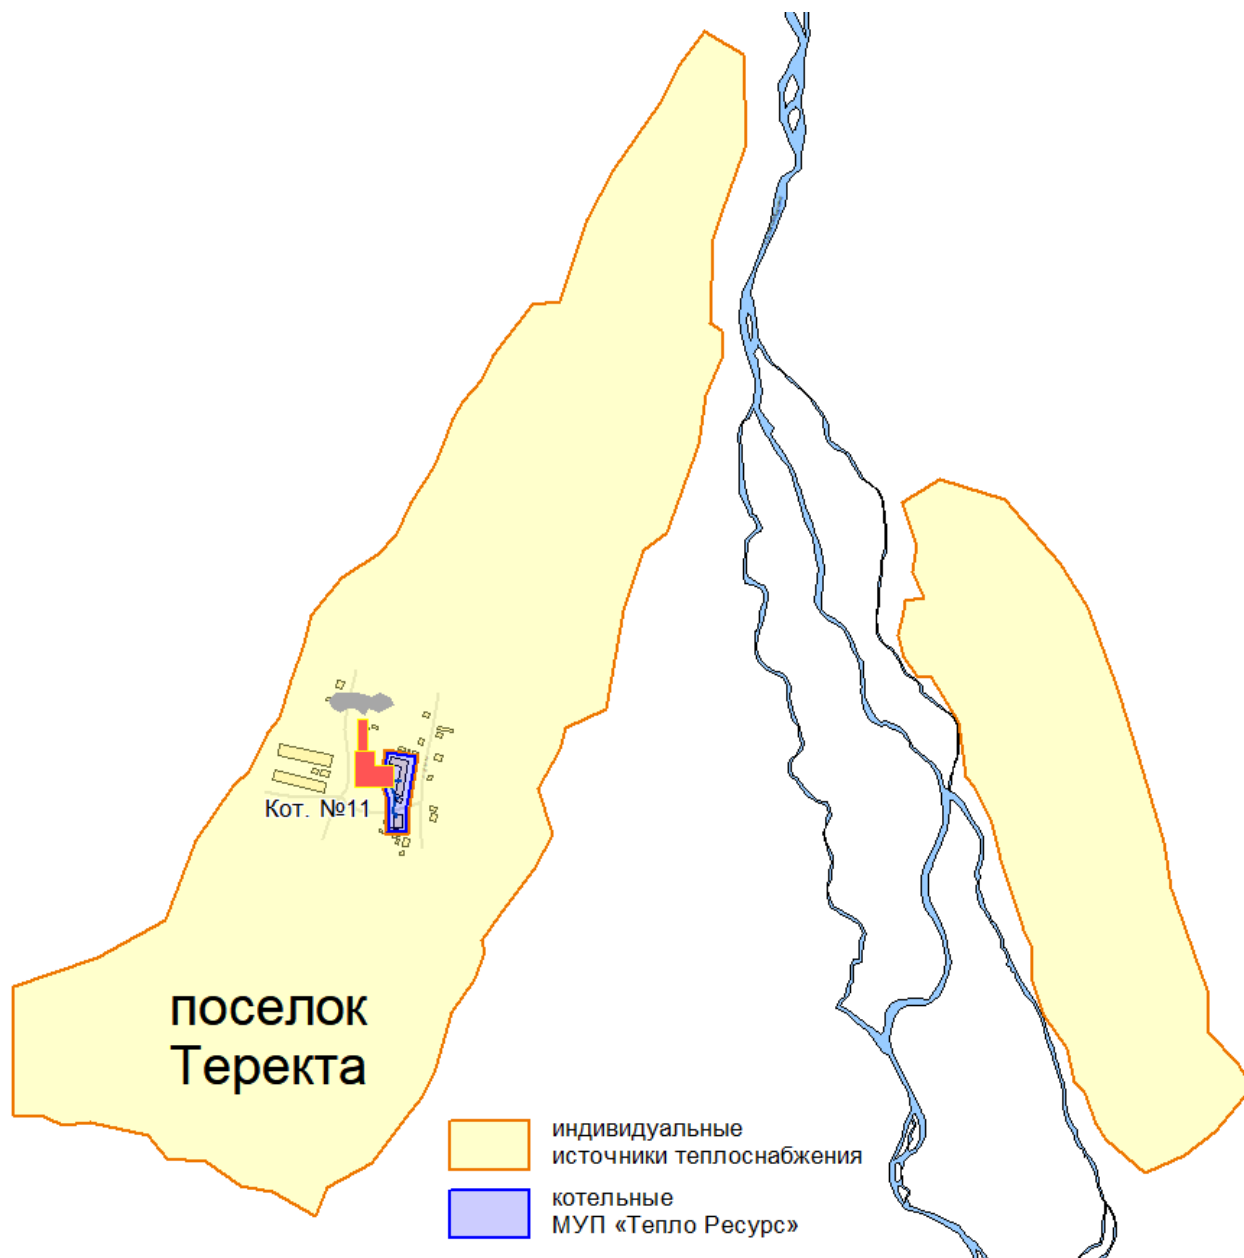


Рисунок 3.1 – Зона действия источников тепловой энергии п. Теректа

На территории других населённых пунктов применяется индивидуальное котельно-печное теплоснабжение.

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии приведены в п 3.1.

3.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на период с 2021 по 2032 годы приведены в таблице ниже.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

Таблица 3.1 – Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки до 2032 года

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Котельная № 11 (пос. Теректа) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| Жилые здания | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественные здания | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| Прочие в горячей воде | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 |
| Доля резерва (нр), % | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 |
| Доля резерва (ар), % | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 |
| Горбуновское сельское поселение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| Жилые здания | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественные здания | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| Прочие в горячей воде | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 |
| Доля резерва (нр), % | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 |
| Доля резерва (ар), % | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 |
| МО "Усть-Коксинский район" | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 15,3800 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 15,3800 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 | 18,9700 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,1786 | 0,4424 | 0,4424 | 0,4424 | 0,4424 | 0,4424 | 0,4424 | 0,4424 | 0,4424 | 0,4424 | 0,4424 | 0,4424 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 15,2014 | 18,5276 | 18,5276 | 18,5276 | 18,5276 | 18,5276 | 18,5276 | 18,5276 | 18,5276 | 18,5276 | 18,5276 | 18,5276 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 4,7756 | 4,7526 | 4,7526 | 4,7526 | 4,7526 | 4,7526 | 4,7526 | 4,7526 | 4,7526 | 4,7526 | 4,7526 | 4,7526 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | 1,5663 | 1,5687 | 1,5687 | 1,5687 | 1,5687 | 1,5687 | 1,5687 | 1,5687 | 1,5687 | 1,5687 | 1,5687 | 1,5687 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 3,2093 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 |
| Жилые здания | 0,2093 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 |
| Общественные здания | 2,8891 | 2,9253 | 2,9253 | 2,9253 | 2,9253 | 2,9253 | 2,9253 | 2,9253 | 2,9253 | 2,9253 | 2,9253 | 2,9253 |
| Прочие в горячей воде | 0,1108 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | 3,2093 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 3,2093 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | 3,2093 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 | 3,1839 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | 10,4259 | 13,7750 | 13,7750 | 13,7750 | 13,7750 | 13,7750 | 13,7750 | 13,7750 | 13,7750 | 13,7750 | 13,7750 | 13,7750 |
| Доля резерва (нр), % | 68,58 | 74,35 | 74,35 | 74,35 | 74,35 | 74,35 | 74,35 | 74,35 | 74,35 | 74,35 | 74,35 | 74,35 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | 6,98 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | 8,3015 | 11,0887 | 11,0887 | 11,0887 | 11,0887 | 11,0887 | 11,0887 | 11,0887 | 11,0887 | 11,0887 | 11,0887 | 11,0887 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | 2,8562 | 2,8337 | 2,8337 | 2,8337 | 2,8337 | 2,8337 | 2,8337 | 2,8337 | 2,8337 | 2,8337 | 2,8337 | 2,8337 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | 3,8789 | 6,6863 | 6,6863 | 6,6863 | 6,6863 | 6,6863 | 6,6863 | 6,6863 | 6,6863 | 6,6863 | 6,6863 | 6,6863 |
| Доля резерва (ар), % | 46,73 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

Таблица 3.2 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки перспективных котельных до 2032 года

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Котельная мощностью 0,3 Гкал/ч для д/сада №1 (с. Горбуново) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Жилые здания | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественные здания | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Прочие в горячей воде | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 |
| Доля резерва (нр), % | | | | | | | | | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | | | | | | | | | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 |
| Доля резерва (ар), % | | | | | | | | | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 |
| Котельная мощностью 0,3 Гкал/ч для д/слей (с. Горбуново) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | | | | | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | | | | | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | | | | | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | | | | | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Жилые здания | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественные здания | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Прочие в горячей воде | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | | | | | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 |
| Доля резерва (нр), % | | | | | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | | | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | | | | | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | | | | | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | | | | | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 |
| Доля резерва (ар), % | | | | | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 |
| Котельная мощностью 0,3 Гкал/ч для д/сада «Маралёнок» (с. Горбуново) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | | | | | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | | | | | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | | | | | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | | | | | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Жилые здания | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественные здания | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Прочие в горячей воде | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | | | | | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 |
| Доля резерва (нр), % | | | | | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | | | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | | | | | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | | | | | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | | | | | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 |
| Доля резерва (ар), % | | | | | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 |
| Котельная мощностью 0,2 Гкал/ч для дома творчества (с. Горбуново) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | | | | | | | | | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Жилые здания | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественные здания | | | | | | | | | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Прочие в горячей воде | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | | | | | | | | | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0955 | 0,0955 | 0,0955 | 0,0955 |
| Доля резерва (нр), % | | | | | | | | | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 50,26 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | | | | | | | | | 0,0801 | 0,0801 | 0,0801 | 0,0801 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 |
| Доля резерва (ар), % | | | | | | | | | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| Котельная мощностью 0,3 Гкал/ч для дома творчества (п. Октябрьское) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Жилые здания | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественные здания | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Прочие в горячей воде | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 |
| Доля резерва (нр), % | | | | | | | | | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | | | | | | | | | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| Доля резерва (ар), % | | | | | | | | | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 |
| Котельная мощностью 0,3 Гкал/ч для д/сада №1 (п. Теректа) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Жилые здания | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественные здания | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Прочие в горячей воде | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 |
| Доля резерва (нр), % | | | | | | | | | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | | | | | | | | | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 |
| Доля резерва (ар), % | | | | | | | | | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 |
| Котельная мощностью 0,2 Гкал/ч для дома творчества (п. Теректа) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | | | | | | | | | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Жилые здания | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественные здания | | | | | | | | | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Прочие в горячей воде | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | | | | | | | | | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0955 | 0,0955 | 0,0955 | 0,0955 |
| Доля резерва (нр), % | | | | | | | | | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 50,26 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | | | | | | | | | 0,0801 | 0,0801 | 0,0801 | 0,0801 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 |
| Доля резерва (ар), % | | | | | | | | | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| Котельная мощностью 0,3 Гкал/ч для дома культуры (п. Теректа) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Жилые здания | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественные здания | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Прочие в горячей воде | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 |
| Доля резерва (нр), % | | | | | | | | | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | | | | | | | | | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 |
| Доля резерва (ар), % | | | | | | | | | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 |
| Котельная мощностью 0,3 Гкал/ч для школы (п. Теректа) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Жилые здания | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественные здания | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Прочие в горячей воде | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 |
| Доля резерва (нр), % | | | | | | | | | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | | | | | | | | | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | | | | | | | | | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 |
| Доля резерва (ар), % | | | | | | | | | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 |
| Котельная мощностью 0,2 Гкал/ч для сельского клуба (п. Теректа) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | | | | | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | | | | | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | | | | | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | | | | | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | | | | | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Жилые здания | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественные здания | | | | | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Прочие в горячей воде | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | | | | | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | | | | | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | | | | | 0,0955 | 0,0955 | 0,0955 | 0,0955 | 0,0955 | 0,0955 | 0,0955 | 0,0955 |
| Доля резерва (нр), % | | | | | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 50,26 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | | | | | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | | | | | 0,0801 | 0,0801 | 0,0801 | 0,0801 | 0,0801 | 0,0801 | 0,0801 | 0,0801 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | | | | | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 |
| Доля резерва (ар), % | | | | | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Горбуновское сельское поселение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | | | | | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,1350 | 0,1350 | 0,1350 | 0,1350 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | | | | | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 2,5650 | 2,5650 | 2,5650 | 2,5650 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | | | | | 0,3495 | 0,3495 | 0,3495 | 0,3495 | 1,1760 | 1,1760 | 1,1760 | 1,1760 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | | | | | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | | | | | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 |
| Жилые здания | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественные здания | | | | | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 |
| Прочие в горячей воде | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | | | | | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | | | | | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | | | | | 0,4105 | 0,4105 | 0,4105 | 0,4105 | 1,3890 | 1,3890 | 1,3890 | 1,3890 |
| Доля резерва (нр), % | | | | | 54,01 | 54,01 | 54,01 | 54,01 | 54,15 | 54,15 | 54,15 | 54,15 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | | | | | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 | 1,2825 | 1,2825 | 1,2825 | 1,2825 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | | | | | 0,2937 | 0,2937 | 0,2937 | 0,2937 | 0,9879 | 0,9879 | 0,9879 | 0,9879 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | | | | | 0,0668 | 0,0668 | 0,0668 | 0,0668 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 |
| Доля резерва (ар), % | | | | | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 |
| МО "Усть-Коксинский район" | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 18,1700 | 18,1700 | 18,1700 | 18,1700 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 18,1700 | 18,1700 | 18,1700 | 18,1700 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,3650 | 0,3650 | 0,3650 | 0,3650 | 0,9100 | 0,9100 | 0,9100 | 0,9100 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 6,9050 | 6,9050 | 6,9050 | 6,9050 | 17,2600 | 17,2600 | 17,2600 | 17,2600 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | | 0,4113 | 0,4113 | 0,4113 | 3,2448 | 3,2448 | 3,2448 | 3,2448 | 8,1198 | 8,1198 | 8,1198 | 8,1198 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,3013 | 0,3013 | 0,3013 | 0,3013 | 0,5663 | 0,5663 | 0,5663 | 0,5663 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 2,9435 | 2,9435 | 2,9435 | 2,9435 | 7,5535 | 7,5535 | 7,5535 | 7,5535 |
| Жилые здания | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественные здания | | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 2,9435 | 2,9435 | 2,9435 | 2,9435 | 7,5535 | 7,5535 | 7,5535 | 7,5535 |
| Прочие в горячей воде | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 2,9435 | 2,9435 | 2,9435 | 2,9435 | 7,5535 | 7,5535 | 7,5535 | 7,5535 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 2,9435 | 2,9435 | 2,9435 | 2,9435 | 7,5535 | 7,5535 | 7,5535 | 7,5535 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 2,9435 | 2,9435 | 2,9435 | 2,9435 | 7,5535 | 7,5535 | 7,5535 | 7,5535 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | | 0,5087 | 0,5087 | 0,5087 | 3,6602 | 3,6602 | 3,6602 | 3,6602 | 9,1402 | 9,1402 | 9,1402 | 9,1402 |
| Доля резерва (нр), % | | 55,29 | 55,29 | 55,29 | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 52,96 | 52,96 | 52,96 | 52,96 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | | 0,4078 | 0,4078 | 0,4078 | 3,4003 | 3,4003 | 3,4003 | 3,4003 | 8,5778 | 8,5778 | 8,5778 | 8,5778 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | | 0,2345 | 0,2345 | 0,2345 | 2,6197 | 2,6197 | 2,6197 | 2,6197 | 6,7226 | 6,7226 | 6,7226 | 6,7226 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | 0,4793 | 0,4793 | 0,4793 | 0,4793 | 1,2889 | 1,2889 | 1,2889 | 1,2889 |
| Доля резерва (ар), % | | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

Таблица 3.3 – Сводный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки существующих и перспективных котельных до 2032 года

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,9572 | 0,9572 | 0,9572 | 0,9572 | 2,7622 | 2,7622 | 2,7622 | 2,7622 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,4635 | 0,4635 | 0,4635 | 0,4635 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0485 | 0,0485 | 0,0485 | 0,0485 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 1,1950 | 1,1950 | 1,1950 | 1,1950 |
| Жилые здания | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественные здания | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 1,1950 | 1,1950 | 1,1950 | 1,1950 |
| Прочие в горячей воде | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 1,1950 | 1,1950 | 1,1950 | 1,1950 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 1,1950 | 1,1950 | 1,1950 | 1,1950 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 1,1950 | 1,1950 | 1,1950 | 1,1950 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 0,4937 | 0,4937 | 0,4937 | 0,4937 | 1,4722 | 1,4722 | 1,4722 | 1,4722 |
| Доля резерва (нр), % | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 51,58 | 51,58 | 51,58 | 51,58 | 53,30 | 53,30 | 53,30 | 53,30 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,4786 | 0,4786 | 0,4786 | 0,4786 | 1,3811 | 1,3811 | 1,3811 | 1,3811 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 | 0,3694 | 0,3694 | 0,3694 | 0,3694 | 1,0636 | 1,0636 | 1,0636 | 1,0636 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | -0,0061 | 0,0607 | 0,0607 | 0,0607 | 0,0607 | 0,2225 | 0,2225 | 0,2225 | 0,2225 |
| Доля резерва (ар), % | -6,14 | -6,14 | -6,14 | -6,14 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 |
| МО "Усть-Коксинский район" (Сущ. + Перспект.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 15,3800 | 19,9400 | 19,9400 | 19,9400 | 26,2400 | 26,2400 | 26,2400 | 26,2400 | 37,1400 | 37,1400 | 37,1400 | 37,1400 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 15,3800 | 19,9400 | 19,9400 | 19,9400 | 26,2400 | 26,2400 | 26,2400 | 26,2400 | 37,1400 | 37,1400 | 37,1400 | 37,1400 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,1786 | 0,4924 | 0,4924 | 0,4924 | 0,8074 | 0,8074 | 0,8074 | 0,8074 | 1,3524 | 1,3524 | 1,3524 | 1,3524 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 15,2014 | 19,4476 | 19,4476 | 19,4476 | 25,4326 | 25,4326 | 25,4326 | 25,4326 | 35,7876 | 35,7876 | 35,7876 | 35,7876 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 4,7756 | 5,1639 | 5,1639 | 5,1639 | 7,9974 | 7,9974 | 7,9974 | 7,9974 | 12,8724 | 12,8724 | 12,8724 | 12,8724 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | 1,5663 | 1,7165 | 1,7165 | 1,7165 | 1,8700 | 1,8700 | 1,8700 | 1,8700 | 2,1350 | 2,1350 | 2,1350 | 2,1350 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 3,2093 | 3,4474 | 3,4474 | 3,4474 | 6,1274 | 6,1274 | 6,1274 | 6,1274 | 10,7374 | 10,7374 | 10,7374 | 10,7374 |
| Жилые здания | 0,2093 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 |
| Общественные здания | 2,8891 | 3,1888 | 3,1888 | 3,1888 | 5,8688 | 5,8688 | 5,8688 | 5,8688 | 10,4788 | 10,4788 | 10,4788 | 10,4788 |
| Прочие в горячей воде | 0,1108 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 | 0,0916 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | 3,2093 | 3,4474 | 3,4474 | 3,4474 | 6,1274 | 6,1274 | 6,1274 | 6,1274 | 10,7374 | 10,7374 | 10,7374 | 10,7374 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 3,2093 | 3,4474 | 3,4474 | 3,4474 | 6,1274 | 6,1274 | 6,1274 | 6,1274 | 10,7374 | 10,7374 | 10,7374 | 10,7374 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | 3,2093 | 3,4474 | 3,4474 | 3,4474 | 6,1274 | 6,1274 | 6,1274 | 6,1274 | 10,7374 | 10,7374 | 10,7374 | 10,7374 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | 10,4259 | 14,2837 | 14,2837 | 14,2837 | 17,4352 | 17,4352 | 17,4352 | 17,4352 | 22,9152 | 22,9152 | 22,9152 | 22,9152 |
| Доля резерва (нр), % | 68,58 | 73,45 | 73,45 | 73,45 | 68,55 | 68,55 | 68,55 | 68,55 | 64,03 | 64,03 | 64,03 | 64,03 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | 6,98 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | 8,3015 | 11,4965 | 11,4965 | 11,4965 | 14,4890 | 14,4890 | 14,4890 | 14,4890 | 19,6665 | 19,6665 | 19,6665 | 19,6665 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | 2,8562 | 3,0682 | 3,0682 | 3,0682 | 5,4534 | 5,4534 | 5,4534 | 5,4534 | 9,5563 | 9,5563 | 9,5563 | 9,5563 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | 3,8789 | 6,7119 | 6,7119 | 6,7119 | 7,1657 | 7,1657 | 7,1657 | 7,1657 | 7,9753 | 7,9753 | 7,9753 | 7,9753 |
| Доля резерва (ар), % | 46,73 | 58,38 | 58,38 | 58,38 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 40,55 | 40,55 | 40,55 | 40,55 |

3.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений.

Зоны действия источников тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений, отсутствуют.

3.5. Радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения приведён в таблице ниже.

Таблица 3.4 – Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения

| Наименование котельной | Площадь зоны действия источника | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Теплоплотность района | Количество абонентов в зоне действия источника | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Материальная характеристика тепловой сети | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя | Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | Эффективный радиус |
|-------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|--|---|--------------------|
| | км ² | Гкал/ч | Гкал/(ч * км ²) | ед. | Гкал | Гкал | м ² | тыс.руб/м ² | м | м.вод.ст | м |
| Котельная № 11 (пос. Теректа) | 0,006 | 0,085 | 14,3 | 3 | 297 | 100 | 11 | 16,8 | 75 | 0,09 | 102 |

4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

4.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

На источниках тепловой энергии сельского поселения водоподготовительные и деаэрационные установки не применяются. Подпиточной водой и теплоносителем тепловых сетей является вода из системы хозяйственного водоснабжения сельского поселения.

Перспективный расход подпиточной воды на существующих источниках тепловой энергии остаётся без изменения в связи с отсутствием расширения тепловых сетей и роста тепловых нагрузок.

Расчётная величина нормативный потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах каждого источника тепловой энергии представлена в таблице ниже.

Таблица 4.1 – Нормативные утечки теплоносителя

| № п/п | Наименование | Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях, кг/ч | Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях, тонн/год |
|-------|-------------------------------|---|---|
| 1 | Котельная № 11 (пос. Теректа) | 16 | 112 |

Нормативные утечки теплоносителя составляют 0,25 % от объёма тепловых сетей.

Таблица 4.2 – Годовые расходы подпиточной воды

| № п/п | Наименование | Эксплуатационный режим | |
|-------|-------------------------------|---|---|
| | | Нормативный расход подпиточной воды, тонн/год | Фактический расход подпиточной воды, тонн/год |
| 1 | Котельная № 11 (пос. Теректа) | 112 | 76 |

В годовом расходе подпиточной воды учтён расход воды на заполнение системы перед отопительным периодом.

4.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 4.3 – Часовые расходы подпиточной воды

| № п/п | Наименование | Эксплуатационный режим | | Аварийный режим | |
|-------|-------------------------------|---|---|---|---|
| | | Нормативный расход подпиточной воды, кг/ч | Фактический расход подпиточной воды, кг/ч | Нормативный расход подпиточной воды, кг/ч | Фактический расход подпиточной воды, кг/ч |
| 1 | Котельная № 11 (пос. Теректа) | 16 | 12 | 16 | - |

Расходы в аварийных режимах приняты по максимальной пропускной способности подпиточной линии.

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

5.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения.

Система централизованного теплоснабжения сельского поселения до 2032 года остаётся в существующих границах зоны теплоснабжения 2021 года. Перспективные потребители к существующей системе централизованного теплоснабжения не подключаются, также не ожидаются снижения тепловых нагрузок за счёт сноса зданий.

В сельском поселении планируется развитие только индивидуальной застройки, теплоснабжение которой будет осуществляться от индивидуальных источников тепловой энергии – угольных котлов или печного оборудования.

с. Горбуново

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечение теплоснабжения жилых зданий индивидуально-печным отоплением. Для обеспечения горячего водоснабжения предусматривается установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предлагается строительство и реконструкция индивидуальных котельных:

- строительство для детского сада №1 установленной мощности 0,3 Гкал/ч;
- реконструкция для детских яслей установленной мощности 0,3 Гкал/ч;
- реконструкция для детского сада "Мараленок" установленной мощности 0,3 Гкал/ч;
- строительство для дома творчества/музыкальной школы установленной мощности 0,2 Гкал/ч.

пос. Октябрьское

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечение теплоснабжения жилых зданий индивидуально-печным отоплением. Для обеспечения горячего водоснабжения предусматривается установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Предлагается строительство котельной для детского дома творчества установленной мощности 0,3 Гкал/ч.

пос. Теректа

Расширение централизованного теплоснабжения общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечение теплоснабжения жилых зданий индивидуально-печным отоплением. Для обеспечения горячего водоснабжения предусматривается установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предлагается строительство и реконструкция индивидуальных котельных:

- строительство для детского сада № 1 установленной мощности 0,3 Гкал/ч;
- строительство для дома детского творчества установленной мощности 0,1 Гкал/ч;
- строительство для сельского дома культуры установленной мощности 0,3 Гкал/ч;
- строительство для школы установленной мощности 0,3 Гкал/ч;
- реконструкция для сельского клуба установленной мощности 0,1 Гкал/ч.

Перспективные источники тепловой энергии, планируемые к строительству на территории сельского поселения, приведены в таблице ниже.

Таблица 5.1 – Перспективные источники тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Подключенная Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловой сети, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Тип марка котлов |
|-------|---|--|--------------------------------|---------------------------|---|----------------|--------------------------------|
| 1 | Котельная д/сада №1 (с. Горбуново) | 0,12 | 0,0075 | 0,015 | 0,3 | 0,16 | Угольный, Два котла КВр - 0,15 |
| 2 | Котельная д/яслей (с. Горбуново) (реконструкция) | 0,12 | 0,0075 | 0,015 | 0,3 | 0,16 | Угольный, Два котла КВр - 0,15 |
| 3 | Котельная д/сада «Маралёнок» (с. Горбуново) (реконструкция) | 0,12 | 0,0075 | 0,015 | 0,3 | 0,16 | Угольный, Два котла КВр - 0,15 |
| 4 | Котельная дома творчества (с. Горбуново) | 0,09 | 0,0045 | 0,01 | 0,2 | 0,1 | Угольный, Два котла КВр - 0,1 |
| 5 | Котельная дома творчества (п. Октябрьское) | 0,12 | 0,0075 | 0,015 | 0,3 | 0,16 | Угольный, Два котла КВр - 0,15 |
| 6 | Котельная д/сада №1 (п. Теректа) | 0,12 | 0,0075 | 0,015 | 0,3 | 0,16 | Угольный, Два котла КВр - 0,15 |
| 7 | Котельная дома творчества (п. Теректа) | 0,09 | 0,0045 | 0,01 | 0,2 | 0,1 | Угольный, Два котла КВр - 0,1 |
| 8 | Котельная дома культуры (п. Теректа) | 0,12 | 0,0075 | 0,015 | 0,3 | 0,16 | Угольный, Два котла КВр - 0,15 |
| 9 | Котельная школы (п. Теректа) | 0,12 | 0,0075 | 0,015 | 0,3 | 0,16 | Угольный, Два котла КВр - 0,15 |
| 10 | Котельная сельского клуба (п. Теректа) | 0,09 | 0,0045 | 0,01 | 0,2 | 0,1 | Угольный, Два котла КВр - 0,1 |
| | ИТОГО | 1,11 | 0,066 | 0,135 | 2,7 | 1,42 | |

5.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения.

Приоритетным и единственным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения сельского поселения является обеспечение всех необходимых организационно-технических условий для поддержания надёжного, бесперебойного снабжение потребителей теплом, ведение эффективного режима теплоснабжения в границах действующей зоны теплоснабжения, недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

6.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Генеральным планом сельского поселения на перспективу до 2032 года планируется расширение территории за счёт индивидуальной застройки малоэтажными общественными и жилыми зданиями.

Расширение централизованного теплоснабжения общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечение теплоснабжения жилых зданий индивидуально-печным отоплением. Для обеспечения горячего водоснабжения предусматривается установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Для общественных зданий предусматривается строительство индивидуальных угольных котельных.

На территории сельского поселения планируется реализация мероприятий по строительству и реконструкции индивидуальных источников тепловой энергии, техническому перевооружению и реконструкции существующих источников тепловой энергии.

В стоимость проекта включены следующие составляющие:

- стоимость проектно-изыскательных работ 5 %;
- стоимость оборудования 45 %;
- стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ 50 %.

Таблица 6.1 – Мероприятия по строительству, техническому перевооружению и реконструкции источников тепловой энергии

| Наименование проекта (стоимость в тыс. руб. с учётом НДС) | ВСЕГО (2022-2032) | Марка котла | Примечание |
|--|-------------------|-------------|--|
| Горбуновское сельское поселение | | | |
| Строительство котельной мощностью 0,3 Гкал/ч для д/сада №1 (с. Горбуново) | 3411 | КВр-0,2 | ПИР 5 %, Оборудование 45 %, СМР и ПНР 50 % |
| Реконструкция котельной мощностью 0,3 Гкал/ч для д/яслей (с. Горбуново) | 2047 | КВр-0,2 | ПИР 5 %, Оборудование 45 %, СМР и ПНР 50 % |
| Реконструкция котельной мощностью 0,3 Гкал/ч для д/сада «Маралёнок» (с. Горбуново) | 2047 | КВр-0,2 | ПИР 5 %, Оборудование 45 %, СМР и ПНР 50 % |
| Строительство котельной мощностью 0,2 Гкал/ч для дома творчества (с. Горбуново) | 3411 | КВр-0,2 | ПИР 5 %, Оборудование 45 %, СМР и ПНР 50 % |
| Строительство котельной мощностью 0,3 Гкал/ч для дома творчества (п. Октябрьское) | 3411 | КВр-0,2 | ПИР 5 %, Оборудование 45 %, СМР и ПНР 50 % |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование проекта (стоимость в тыс. руб. с учётом НДС) | ВСЕГО (2022-2032) | Марка котла | Примечание |
|---|-------------------|-------------|--|
| Строительство котельной мощностью 0,3 Гкал/ч для д/сада №1 (п. Теректа) | 3411 | КВр-0,2 | ПИР 5 %, Оборудование 45 %, СМР и ПНР 50 % |
| Строительство котельной мощностью 0,2 Гкал/ч для дома творчества (п. Теректа) | 3411 | КВр-0,2 | ПИР 5 %, Оборудование 45 %, СМР и ПНР 50 % |
| Строительство котельной мощностью 0,3 Гкал/ч для дома культуры (п. Теректа) | 3411 | КВр-0,2 | ПИР 5 %, Оборудование 45 %, СМР и ПНР 50 % |
| Строительство котельной мощностью 0,3 Гкал/ч для школы (п. Теректа) | 3411 | КВр-0,2 | ПИР 5 %, Оборудование 45 %, СМР и ПНР 50 % |
| Реконструкция котельной мощностью 0,2 Гкал/ч для сельского клуба (п. Теректа) | 2047 | КВр-0,2 | ПИР 5 %, Оборудование 45 %, СМР и ПНР 50 % |
| Мероприятия по развитию схемы теплоснабжения сельского поселения | 30020 | | |
| Мероприятия по развитию схемы теплоснабжения сельских поселений МО «Усть-Коксинский район» | 184918 | | |
| Мероприятия по источникам тепловой энергии ЕТО МО «Усть-Коксинский район» | 21505 | | |

6.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии приведены в п 6.1.

6.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии приведены в п 6.1.

6.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в схеме теплоснабжения поселения отсутствуют.

6.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.

Вывод котельных из эксплуатации не планируется.

6.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

6.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в схеме теплоснабжения поселения отсутствуют.

6.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Утвержденный температурный график тепловой сети – 75/55 °С со срезкой на 70 °С.

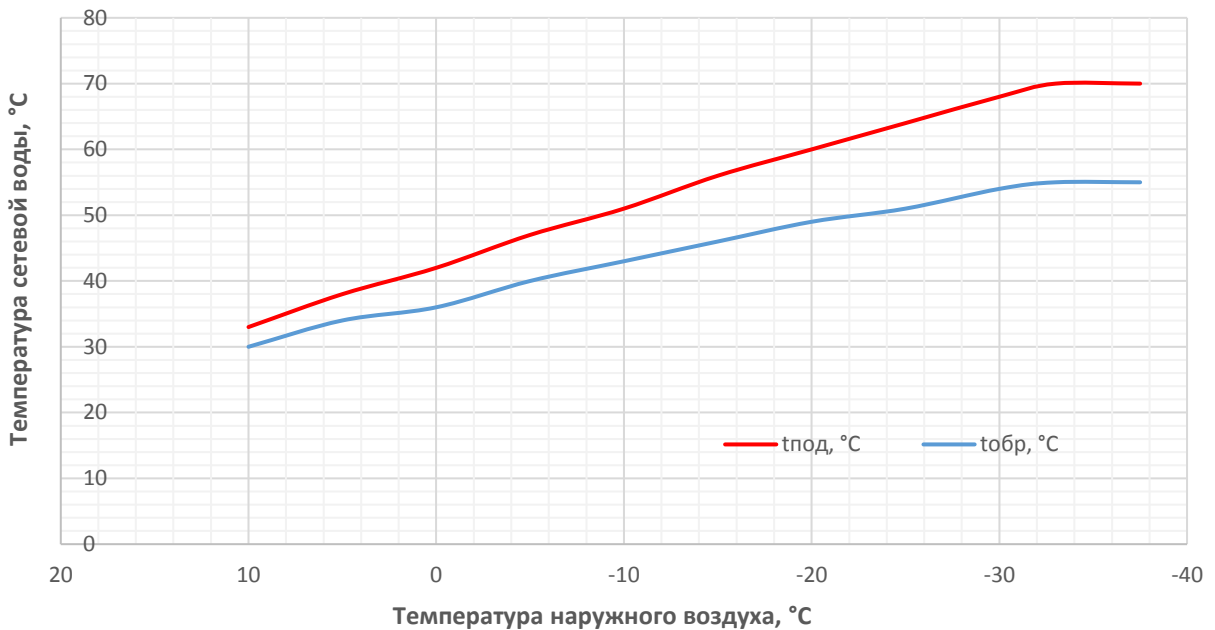


Рисунок 6.1 – Температурный график тепловой сети от котельных

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛО РЕСУРС"

649490 Республика Алтай с.Усть-Кокша ул.Нестерова 23 тел/факс 83884822275

Согласовано:



Глава администрации
МО Усть-Кокшинский район
О.А. Кулигин



Утверждаю:

Директор МУП «Тепло Ресурс»
Д.Н. Ванышев

Температурный график

При отпуске тепловой энергий в сеть Котельными предприятия

С температурой воздуха внутри помещения +20°C, при расчетной температуре наружного воздуха
-38,4°C

| Т°С наружного воздуха | Т°С в падающей сети | Т°С в обратной сети |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| +10 | 33,0 | 30,0 |
| +5 | 38,0 | 34,0 |
| 0 | 42,0 | 36,0 |
| -5 | 47,0 | 40,0 |
| -10 | 51,0 | 43,0 |
| -15 | 56,0 | 46,0 |
| -20 | 60,0 | 49,0 |
| -25 | 64,0 | 51,0 |
| -30 | 68,0 | 54,0 |
| -33 и ниже | 70,0 | 55,0 |

Основание: «Справочник по наладке и эксплуатации тепловых, водяных сетей». Москва, Стройиздат 1982г. Методические рекомендации по оптимизации гидравлических и температурных режимов функционирования закрытых систем коммунального теплоснабжения.

Примечание: Персоналу котельных выполнение температурного графика вести по температуре в падающей сети.

На период неполных 24 часов во время работы происходит разогрев котлов до температуры 50°C. В течений всей смены выдерживать температуру не ниже 45°C. Так как согласно инструкций эксплуатации водогрейных котлов при температуре ниже 45°C происходит забивание газоходов, конвективной части котлов и неполное сгорание топлива.

Рисунок 6.2 – Утвержденный температурный график МУП «Тепло Ресурс»

6.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Предложения по перспективной установленной мощности приведены в таблице ниже.

Таблица 6.2 – Перспективные источники тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода | Тип марка котлов |
|-------|---|---|-----------|-----------------------------------|
| 1 | Котельная д/сада №1 (с. Горбуново) | 0,3 | 2029 | Угольный, Два котла КВр - 0,15 |
| 2 | Котельная д/яслей (с. Горбуново) (реконструкция) | 0,3 | 2025 | Угольный, Два котла КВр - 0,15 |
| 3 | Котельная д/сада «Маралёнок» (с. Горбуново) (реконструкция) | 0,3 | 2025 | Угольный, Два котла КВр - 0,15 |
| 4 | Котельная дома творчества (с. Горбуново) | 0,2 | 2029 | Угольный, Два котла КВр - 0,1 |
| 5 | Котельная дома творчества (п. Октябрьское) | 0,3 | 2029 | Угольный, Два котла КВр - 0,15 |
| 6 | Котельная д/сада №1 (п. Теректа) | 0,3 | 2029 | Угольный, Два котла КВр - 0,15 |
| 7 | Котельная дома творчества (п. Теректа) | 0,2 | 2029 | Угольный, Два котла КВр - 0,1 |
| 8 | Котельная дома культуры (п. Теректа) | 0,3 | 2029 | Угольный, Два котла КВр - 0,15 |
| 9 | Котельная школы (п. Теректа) | 0,3 | 2029 | Угольный, Два котла КВр - 0,15 |
| 10 | Котельная сельского клуба (п. Теректа) | 0,2 | 2029 | Угольный, Два котла КВр - 0,1 |
| | ИТОГО | 2,7 | | |

6.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива отсутствуют.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

7.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции и модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

7.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется.

7.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется.

7.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, не планируется.

7.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не планируется.

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В системе теплоснабжения поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

9. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

9.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Перспективные топливные балансы приведены в таблице ниже.

9.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основным и единственным видом топлива на источниках тепловой энергии сельского поселения является каменный уголь марки ДР.

Поставщиком угля является организация ООО «Юг Сибири».

Уголь поставляется из г. Бийска автотранспортом.

Возобновляемые источники энергии на территории сельского поселения отсутствуют.

Местные виды топлива на территории сельского поселения отсутствуют.

9.3. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Доля используемого каменного угля в системе теплоснабжения сельского поселения составляет 100 %.

Значение низшей теплоты сгорания используемого каменного угля составляет 5000 - 5300 ккал/кг.

9.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении.

Единственным видом топлива на источниках тепловой энергии сельского поселения является каменный уголь марки ДР.

9.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.

Приоритетным направлением развития топливного баланса сельского поселения является сохранение угля в качестве основного вида топлива, а также снижение его расхода за счёт внедрения энергосберегающих технологий во всех элементах системы теплоснабжения.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

Таблица 9.1 – Перспективный топливный баланс существующих котельных до 2032 года

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Котельная № 11 (пос. Теректа) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т./сут | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Горбуновское сельское поселение | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| МО "Усть-Коксинский район" | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 15,4 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 15,4 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,068 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | 7,0 | 8,3 | 9,3 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 15,1 | 16,1 | 17,1 | 18,1 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 14957,2 | 16049,3 | 16049,3 | 16049,3 | 16049,3 | 16049,3 | 16049,3 | 16049,3 | 16049,3 | 16049,3 | 16049,3 | 16049,3 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | 425,4 | 1054,0 | 1054,0 | 1054,0 | 1054,0 | 1054,0 | 1054,0 | 1054,0 | 1054,0 | 1054,0 | 1054,0 | 1054,0 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 14531,8 | 14995,3 | 14995,3 | 14995,3 | 14995,3 | 14995,3 | 14995,3 | 14995,3 | 14995,3 | 14995,3 | 14995,3 | 14995,3 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | 21,3 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | 14510,6 | 14942,6 | 14942,6 | 14942,6 | 14942,6 | 14942,6 | 14942,6 | 14942,6 | 14942,6 | 14942,6 | 14942,6 | 14942,6 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 5460,6 | 5470,6 | 5470,6 | 5470,6 | 5470,6 | 5470,6 | 5470,6 | 5470,6 | 5470,6 | 5470,6 | 5470,6 | 5470,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | 9050,0 | 9472,0 | 9472,0 | 9472,0 | 9472,0 | 9472,0 | 9472,0 | 9472,0 | 9472,0 | 9472,0 | 9472,0 | 9472,0 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 12,4 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 222,5 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 3234,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 3234,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 | 3467,0 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | 4438,8 | 4758,6 | 4758,6 | 4758,6 | 4758,6 | 4758,6 | 4758,6 | 4758,6 | 4758,6 | 4758,6 | 4758,6 | 4758,6 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | 4,8 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | 1,095 | 1,028 | 1,029 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | 0,697 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | 23,8 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т./сут | 32,7 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | 894 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | 6999 | 6942 | 6942 | 6942 | 6942 | 6942 | 6942 | 6942 | 6942 | 6942 | 6942 | 6942 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | 4,42 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |

Таблица 9.2 – Топливный баланс перспективных котельных до 2032 года

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Котельная мощностью 0,3 Гкал/ч для д/сада №1 (с. Горбуново) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 457,6 | 457,6 | 457,6 | 457,6 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | | | | | | | | | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | | | | | | | | | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | | | | | | | | | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | | | | | | | | | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | | | | | | | | | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | | | | | | | | | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | | | | | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | | | | | | | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | | | | | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | | | | | | | | | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | | | | | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т./сут | | | | | | | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | | | | | | | | | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная мощностью 0,3 Гкал/ч для д/яслей (с. Горбуново) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | | | | | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | | | | | 457,6 | 457,6 | 457,6 | 457,6 | 457,6 | 457,6 | 457,6 | 457,6 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | | | | | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | | | | | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | | | | | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | | | | | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | | | | | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | | | | | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | | | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | | | | | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | | | | | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | | | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | | | | | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | | | | | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | | | | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут | | | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | | | | | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | | | | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная мощностью 0,3 Гкал/ч для д/сада «Маралёнок» (с. Горбуново) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | | | | | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | | | | | 457,6 | 457,6 | 457,6 | 457,6 | 457,6 | 457,6 | 457,6 | 457,6 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | | | | | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | | | | | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | | | | | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | | | | | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | | | | | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | | | | | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | | | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | | | | | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | | | | | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | | | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | | | | | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | | | | | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | | | | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут | | | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | | | | | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | | | | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная мощностью 0,2 Гкал/ч для дома творчества (с. Горбуново) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 332,8 | 332,8 | 332,8 | 332,8 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | | | | | | | | | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | | | | | | | | | 307,4 | 307,4 | 307,4 | 307,4 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | | | | | | | | | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | | | | | | | | | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | | | | | | | | | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | | | | | | | | | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | | | | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | | | | | | | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | | | | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | | | | | | | | | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | | | | | | | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут | | | | | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | | | | | | | | | 28 | 28 | 28 | 28 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная мощностью 0,3 Гкал/ч для дома творчества (п. Октябрьское) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 457,6 | 457,6 | 457,6 | 457,6 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | | | | | | | | | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | | | | | | | | | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | | | | | | | | | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | | | | | | | | | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | | | | | | | | | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | | | | | | | | | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | | | | | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | | | | | | | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | | | | | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | | | | | | | | | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | | | | | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут | | | | | | | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | | | | | | | | | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная мощностью 0,3 Гкал/ч для д/сада №1 (п. Теректа) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 457,6 | 457,6 | 457,6 | 457,6 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | | | | | | | | | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | | | | | | | | | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | | | | | | | | | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | | | | | | | | | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | | | | | | | | | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | | | | | | | | | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | | | | | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | | | | | | | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | | | | | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | | | | | | | | | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | | | | | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут | | | | | | | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | | | | | | | | | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная мощностью 0,2 Гкал/ч для дома творчества (п. Теректа) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 332,8 | 332,8 | 332,8 | 332,8 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | | | | | | | | | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | | | | | | | | | 307,4 | 307,4 | 307,4 | 307,4 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | | | | | | | | | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | | | | | | | | | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | | | | | | | | | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | | | | | | | | | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | | | | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | | | | | | | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | | | | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | | | | | | | | | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | | | | | | | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т./сут | | | | | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | | | | | | | | | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная мощностью 0,3 Гкал/ч для дома культуры (п. Теректа) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 457,6 | 457,6 | 457,6 | 457,6 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | | | | | | | | | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | | | | | | | | | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | | | | | | | | | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | | | | | | | | | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | | | | | | | | | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | | | | | | | | | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | | | | | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | | | | | | | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | | | | | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | | | | | | | | | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | | | | | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т./сут | | | | | | | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | | | | | | | | | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная мощностью 0,3 Гкал/ч для школы (п. Теректа) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 457,6 | 457,6 | 457,6 | 457,6 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | | | | | | | | | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | | | | | | | | | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | | | | | | | | | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | | | | | | | | | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | | | | | | | | | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | | | | | | | | | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | | | | | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | | | | | | | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | | | | | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | | | | | | | | | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | | | | | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут | | | | | | | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | | | | | | | | | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | | | | | | | | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная мощностью 0,2 Гкал/ч для сельского клуба (п. Теректа) | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | | | | | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | | | | | 332,8 | 332,8 | 332,8 | 332,8 | 332,8 | 332,8 | 332,8 | 332,8 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | | | | | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | | | | | 307,4 | 307,4 | 307,4 | 307,4 | 307,4 | 307,4 | 307,4 | 307,4 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | | | | | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | | | | | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | | | | | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | | | | | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | | | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | | | | | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | | | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | | | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | | | | | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | | | | | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | | | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | | | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т./сут | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | | | | | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | | | | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Горбуновское сельское поселение | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | | | | | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | | | | | 1248,0 | 1248,0 | 1248,0 | 1248,0 | 4201,7 | 4201,7 | 4201,7 | 4201,7 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 326,8 | 326,8 | 326,8 | 326,8 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | | | | | 1151,2 | 1151,2 | 1151,2 | 1151,2 | 3874,9 | 3874,9 | 3874,9 | 3874,9 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | | | | | 1146,1 | 1146,1 | 1146,1 | 1146,1 | 3857,7 | 3857,7 | 3857,7 | 3857,7 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | | | | | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 216,2 | 216,2 | 216,2 | 216,2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | | | | | 1082,2 | 1082,2 | 1082,2 | 1082,2 | 3641,5 | 3641,5 | 3641,5 | 3641,5 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | | | | | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | | | | | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | 242 | 242 | 242 | 242 | 814 | 814 | 814 | 814 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | | | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | 242 | 242 | 242 | 242 | 814 | 814 | 814 | 814 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | | | | | 338 | 338 | 338 | 338 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | | | | | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | | | | | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | | | | | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | | | | | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т./сут | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | | | | | 16 | 16 | 16 | 16 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | | | | | 104 | 104 | 104 | 104 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | | | | | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| МО "Усть-Коксинский район" | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | | | | | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | | | | | 0,123 | 0,141 | 0,132 | 0,141 | 0,343 | 0,362 | 0,352 | 0,362 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | | | | | 10079,4 | 10201,7 | 10139,5 | 10201,7 | 27492,2 | 27620,7 | 27558,5 | 27620,7 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | 762,5 | 878,7 | 819,5 | 878,7 | 2136,9 | 2253,1 | 2194,0 | 2253,1 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | | | | | 9316,9 | 9323,0 | 9319,9 | 9323,0 | 25355,3 | 25367,6 | 25364,5 | 25367,6 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | | | | | 40,1 | 46,2 | 43,1 | 46,2 | 112,5 | 118,6 | 115,5 | 118,6 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | | | | | 9276,8 | 9276,8 | 9276,8 | 9276,8 | 25242,9 | 25249,0 | 25249,0 | 25249,0 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | | | | | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 1371,0 | 1371,0 | 1371,0 | 1371,0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | | | | | 8773,9 | 8773,9 | 8773,9 | 8773,9 | 23871,9 | 23878,0 | 23878,0 | 23878,0 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | | | | | 20,4 | 20,6 | 20,5 | 20,6 | 20,3 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | | | | | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | 1957 | 1958 | 1957 | 1958 | 5325 | 5327 | 5327 | 5327 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | | | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | | | | | 1957 | 1958 | 1957 | 1958 | 5325 | 5327 | 5327 | 5327 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | | | | | 2739 | 2741 | 2740 | 2741 | 7454 | 7458 | 7457 | 7458 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | | | | | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | | | | | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | | | | | 0,954 | 1,009 | 0,981 | 1,009 | 2,625 | 2,680 | 2,652 | 2,680 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | | | | | 0,307 | 0,311 | 0,309 | 0,311 | 0,837 | 0,841 | 0,839 | 0,841 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | | | | | 2,66 | 2,68 | 2,67 | 2,68 | 7,25 | 7,27 | 7,26 | 7,27 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | | | | | 13 | 14 | 13 | 14 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут | | | | | 19 | 19 | 19 | 19 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | | | | | 131 | 132 | 132 | 132 | 358 | 359 | 359 | 359 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | | | | | 845 | 851 | 848 | 851 | 2302 | 2308 | 2305 | 2308 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | | | | | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

Таблица 9.3 – Сводный топливный баланс существующих и перспективных котельных до 2032 года

| Горбуновское сельское поселение | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 1552,1 | 1552,1 | 1552,1 | 1552,1 | 4505,7 | 4505,7 | 4505,7 | 4505,7 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 333,5 | 333,5 | 333,5 | 333,5 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 297,3 | 1448,5 | 1448,5 | 1448,5 | 1448,5 | 4172,2 | 4172,2 | 4172,2 | 4172,2 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 1443,1 | 1443,1 | 1443,1 | 1443,1 | 4154,7 | 4154,7 | 4154,7 | 4154,7 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 316,2 | 316,2 | 316,2 | 316,2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 1279,2 | 1279,2 | 1279,2 | 1279,2 | 3838,5 | 3838,5 | 3838,5 | 3838,5 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 211,8 | 211,8 | 211,8 | 211,8 | 210,6 | 210,6 | 210,6 | 210,6 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 65 | 65 | 65 | 65 | 307 | 307 | 307 | 307 | 879 | 879 | 879 | 879 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5021 | 5021 | 5021 | 5021 | 5007 | 5007 | 5007 | 5007 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 65 | 65 | 65 | 65 | 307 | 307 | 307 | 307 | 879 | 879 | 879 | 879 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | 89 | 89 | 89 | 89 | 428 | 428 | 428 | 428 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | 190 | 190 | 190 | 190 | 294 | 294 | 294 | 294 | 541 | 541 | 541 | 541 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| МО "Усть-Коксинский район" (Сущ. + Перспект.) | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 15,38 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 25,27 | 25,27 | 25,27 | 25,27 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 15,38 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 25,27 | 25,27 | 25,27 | 25,27 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,068 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,291 | 0,310 | 0,301 | 0,310 | 0,512 | 0,531 | 0,521 | 0,531 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 14957,2 | 16049,3 | 16049,3 | 16049,3 | 26128,7 | 26251,0 | 26188,7 | 26251,0 | 43541,5 | 43670,0 | 43607,7 | 43670,0 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | 425,4 | 1054,0 | 1054,0 | 1054,0 | 1816,5 | 1932,7 | 1873,6 | 1932,7 | 3190,9 | 3307,1 | 3248,0 | 3307,1 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 14531,8 | 14995,3 | 14995,3 | 14995,3 | 24312,2 | 24318,3 | 24315,2 | 24318,3 | 40350,6 | 40362,9 | 40359,8 | 40362,9 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | 21,3 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 92,8 | 98,9 | 95,8 | 98,9 | 165,2 | 171,3 | 168,2 | 171,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | 14510,6 | 14942,6 | 14942,6 | 14942,6 | 24219,3 | 24219,3 | 24219,3 | 24219,3 | 40185,4 | 40191,6 | 40191,6 | 40191,6 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 5460,6 | 5470,6 | 5470,6 | 5470,6 | 5973,5 | 5973,5 | 5973,5 | 5973,5 | 6841,6 | 6841,6 | 6841,6 | 6841,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | 9050,0 | 9472,0 | 9472,0 | 9472,0 | 18245,9 | 18245,9 | 18245,9 | 18245,9 | 33343,8 | 33350,0 | 33350,0 | 33350,0 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 12,4 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 15,3 | 15,4 | 15,3 | 15,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 222,5 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Горбуновское сельское поселение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 3234 | 3467 | 3467 | 3467 | 5424 | 5425 | 5424 | 5425 | 8792 | 8794 | 8793 | 8794 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5063 | 5063 | 5063 | 5063 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 3234 | 3467 | 3467 | 3467 | 5424 | 5425 | 5424 | 5425 | 8792 | 8794 | 8793 | 8794 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | 4439 | 4759 | 4759 | 4759 | 7498 | 7500 | 7499 | 7500 | 12213 | 12217 | 12216 | 12217 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | 4,78 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 44,22 | 44,22 | 44,22 | 44,22 | 49,09 | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | 3,08 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | 1,095 | 1,028 | 1,029 | 1,028 | 1,983 | 2,037 | 2,009 | 2,037 | 3,654 | 3,708 | 3,680 | 3,708 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | 0,697 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,958 | 0,962 | 0,960 | 0,962 | 1,489 | 1,493 | 1,491 | 1,493 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | 4,49 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 7,23 | 7,25 | 7,24 | 7,25 | 11,82 | 11,84 | 11,83 | 11,84 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | 24 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут | 33 | 34 | 34 | 34 | 53 | 53 | 53 | 53 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | 894 | 887 | 887 | 887 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1245 | 1246 | 1245 | 1246 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | 6999 | 6942 | 6942 | 6942 | 7787 | 7793 | 7790 | 7793 | 9244 | 9250 | 9247 | 9250 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | 4,42 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 |

10. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

10.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию источников тепловой энергии.

Предложения по величине необходимых инвестиций в источники тепловой энергии приведены в таблице ниже.

10.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в тепловые сети отсутствуют.

10.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Изменения температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируются.

10.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

В системе теплоснабжения поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

10.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

В настоящей схеме теплоснабжения расчет экономической эффективности полных инвестиционных затрат не проводился в связи с отсутствием мероприятий по энергосбережению и, как следствие, отсутствием явного экономического эффекта. Мероприятия, указанные в Главах 7, 8, направлены на поддержание текущего состояний схемы теплоснабжения. Срок окупаемости у данных мероприятий отсутствует.

10.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Информация по величине фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию объектов теплоснабжения будет приведена в следующей актуализации.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

Таблица 10.1 – Инвестиции в источники тепловой энергии

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | ИТОГО |
|--|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|
| Инвестиции в источники тепловой энергии, тыс. руб. без НДС | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 |
| Инвестиции в тепловые сети, тыс. руб. без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции на развитие системы теплоснабжения поселения, тыс. руб. без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22000,0 |
| Всего инвестиции, тыс. руб. без НДС | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22650,0 |

11. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

11.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

Единой теплоснабжающей организацией сельского поселения является муниципальное унитарное предприятие – МУП «Тепло Ресурс».

11.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

В состав единой теплоснабжающей организации МУП «Тепло Ресурс» входят системы теплоснабжения, указанные в таблице ниже.



Рисунок 11.1 – Структура установленной тепловой мощности ЕТО



Рисунок 11.2 – Структура договорной тепловой нагрузки ЕТО

Таблица 11.1 – Перечень систем теплоснабжения в составе ЕТО

| № п/п | Адрес источника тепловой энергии | Наименование источника тепловой энергии | Наименование подключенных объектов | Объем подключенных объектов, м ³ | Длина теплотрассы, м |
|-------|--|---|---|---|----------------------|
| 1. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23 | Котельная № 1 | Административное здание, гараж, гараж, гараж, сварочный цех, проходная, гараж, детский сад, ясли, 22-квартирный МКД, 22-квартирный МКД, 23-квартирный МКД, 2 индивидуальных жилых дома, 15 двухквартирных жилых дома, 3 квартиры в двухквартирных домах | 22 835,36 | 1296 |
| 2. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Строительная, 13 | Котельная № 2 | Учебный корпус, проходная, учебный корпус, учебный корпус, столовая, общежитие, гараж, спортзал | 10 459,00 | 509 |
| 3. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Советская, 97 | Котельная № 3 | Административное здание, школа, гараж, часть здания, 24-квартирный МКД | 13 208,00 | 354 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| № п/п | Адрес источника тепловой энергии | Наименование источника тепловой энергии | Наименование подключенных объектов | Объем подключенных объектов, м ³ | Длина теплотрассы, м |
|-------|--|---|---|---|----------------------|
| 4. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 3 | Котельная № 4 | Дом культуры, спортивный зал, административное здание, административное здание, гараж, административное здание, школа, административное здание, гараж, индивидуальный жилой дом | 28 060,90 | 410 |
| 5. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 6 | Котельная № 5 | Административное здание, гостиница, библиотека, гараж, гараж, школа, детский сад, административное здание | 10 309,00 | 460 |
| 6. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Аргучинского, 53 | Котельная № 6 | Котельная, прачечная-склад, столовая, павильон скважины, жилые дома № 1, 2, 3, 4, 5 | 2 219,67 | 190 |
| 7 | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Советская, 153 | Котельная № 22 | Котельная, здание ЦРБ, здание морга, детский сад | 34895,45 | 444 |
| 8. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Чендекское сельское поселение, с. Чендек, ул. Центральная, 17 | Котельная № 7 | Дом культуры, школа, детский сад, гараж, амбулатория | 4 375,10 | 361 |
| 9. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Огнёвское сельское поселение, с. Огнёвка, ул. Школьная, 8 | Котельная № 8 | Котельная, школа | 8 502,88 | 10 |
| 10. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Огнёвское сельское поселение, с. Кайтанак, ул. Новая, 2 | Котельная № 9 | Котельная, школа, мастерская, дом культуры | 5 557,26 | 121 |
| 11. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Верх-Уймонское сельское поселение, с. Верх-Уймон, ул. Набережная, 41 | Котельная № 10 | Котельная, школа, лыжная база, гараж | 11 804,50 | 265 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| № п/п | Адрес источника тепловой энергии | Наименование источника тепловой энергии | Наименование подключенных объектов | Объём подключенных объектов, м ³ | Длина теплотрассы, м |
|-------|---|---|--|---|----------------------|
| 12. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Горбуновское сельское поселение, пос. Теректа, ул. Центральная, 36 | Котельная № 11 | Котельная, школа, спортзал, библиотека, дом культуры | 4 412,59 | 90 |
| 13. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Верх-Уймонское сельское поселение, с. Мульты, ул. Школьная, 24 | Котельная № 12 | Котельная, школа | 7 096,90 | 100 |
| 14. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Катандинское сельское поселение, с. Катанда, ул. Советская, 130А | Котельная № 13 | Котельная, школа, гараж | 16 283,00 | 72 |
| 15. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Катандинское сельское поселение, с. Катанда, ул. Советская, 81 | Котельная № 14 | Котельная, детский сад | 1 767,28 | 45 |
| 16. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Катандинское сельское поселение, с. Тюнгур, ул. Сухова, 45 | Котельная № 15 | Котельная, школа, детский сад | 2 573,96 | 72 |
| 17. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Амурское сельское поселение, с. Амур, пер. Школьный, 9 | Котельная № 16 | Котельная, школа, дом культуры, гараж | 9 818,00 | 190 |
| 18. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Амурское сельское поселение, с. Абай, ул. Трактовая, 9 | Котельная № 17 | Котельная, школа, столовая | 3 067,56 | 74 |
| 19. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Талдинское сельское поселение, с. Талда, ул. Центральная, 38 | Котельная № 18 | Котельная, школа | 2 508,27 | 27 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| № п/п | Адрес источника тепловой энергии | Наименование источника тепловой энергии | Наименование подключенных объектов | Объём подключенных объектов, м ³ | Длина теплотрассы, м |
|---------------|--|---|--------------------------------------|---|----------------------|
| 20. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Талдинское поселение, с. Сугаш, ул. Новая, 4 | Котельная № 19 | Котельная, школа, детский сад, гараж | 5 359,67 | 25 |
| 21. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Карагайское сельское поселение, с. Банное, ул. Зелёная, 1 | Котельная № 20 | Котельная, школа | 3 539,49 | 25 |
| 22. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Карагайское сельское поселение, с. Карагай, ул. Школьная, 1 | Котельная № 21 | Котельная, школа, щитовая, гараж | 5 485,21 | 45 |
| ИТОГО: | | | | 34 895,5 | 5 185 |

11.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Присвоения теплоснабжающей организации МУП «Тепло Ресурс» статуса единой теплоснабжающей организации основано на отсутствии в сельском поселении иных теплоснабжающих организаций.

11.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, не поступали.

11.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

Система теплоснабжения сельского поселения состоит из следующих изолированных систем теплоснабжения:

- от котельной № 11 (пос. Теректа). Теплоснабжающая организация МУП «Тепло Ресурс»;
- от индивидуальных источников тепловой энергии, установленных непосредственно у потребителя.

12. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ

12.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии.

В системе теплоснабжения сельского поселения необходимость в перераспределении тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии отсутствует.

13. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

13.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные тепловые сети на территории сельского поселения отсутствуют.

14. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

14.1. Описание решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

В сельском поселении не предусмотрены перспективные мероприятия по газификации теплоснабжающих предприятий.

Программа газификации поселений МО «Усть-Коксинский район» отсутствует.

14.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

В сельском поселении не предусмотрены перспективные мероприятия по газификации теплоснабжающих предприятий.

Программа газификации поселений МО «Усть-Коксинский район» отсутствует.

14.3. Предложения по корректировке (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Программа газификации поселений МО «Усть-Коксинский район» отсутствует.

14.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в схеме теплоснабжения поселения отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

14.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

14.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, осуществляется согласно утверждённому генеральному плану сельского поселения.

14.7. Предложения по корректировке (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утверждённой схемы водоснабжения поселения отсутствуют.

15. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

Таблица 15.1 – Индикаторы развития существующей системы теплоснабжения до 2032 года

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Котельная № 11 (пос. Теректа) | | | | | | | | | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Коэффициент использования теплоты топлива, % | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м ² | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ² | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м ³ /м ² | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 |
| Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м ² /Гкал/ч | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горбуновское сельское поселение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Коэффициент использования теплоты топлива, % | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м ² | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ² | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м ³ /м ² | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 |
| Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м ² /Гкал/ч | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м ² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МО "Усть-Коксинский район" | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал | 222,5 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 12,4 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2032 Г.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Коэффициент использования теплоты топлива, % | 64,2 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м ² | 783,5 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ² | 6,969 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м ³ /м ² | 3,666 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 |
| Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч | 3,21 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м ² /Гкал/ч | 244,1 | 267,9 | 267,9 | 267,9 | 267,9 | 267,9 | 267,9 | 267,9 | 267,9 | 267,9 | 267,9 | 267,9 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 10,9 | 10,9 | 11,8 | 12,6 | 13,5 | 14,3 | 15,2 | 16,0 | 16,8 | 17,6 | 18,5 | 19,3 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м ² | 40,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р | 0,052 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |

16. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Результаты расчёта ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в случае включения инвестиций в тариф) при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации приведён на рисунке ниже.



Рисунок 16.1 – Тарифные последствия для потребителей сельского поселения

Включение инвестиционной составляющей в тариф приведёт к его существенному росту, относительно прогноза, рассчитанного согласно сценарным условиям Министерства экономического развития РФ.

Тарифно-балансовая расчётная модель системы теплоснабжения сельского поселения приведена в Главе 14 Обосновывающих материалов

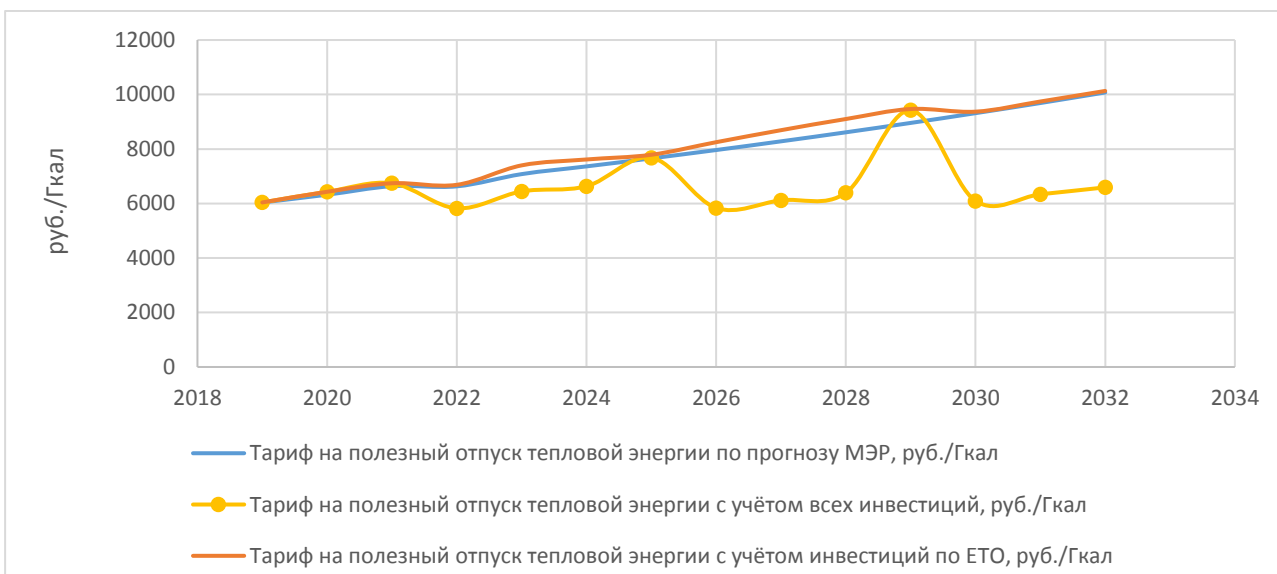


Рисунок 16.2 – Тарифные последствия для потребителей ЕТО по Усть-Коксинскому району